


VÁLVULA: VS-05.041.13.27.07.040-32.13.44.48

CÓDIGO: 13278

BOBINA: 12674

REPARO: 14524





DIAGRAMA

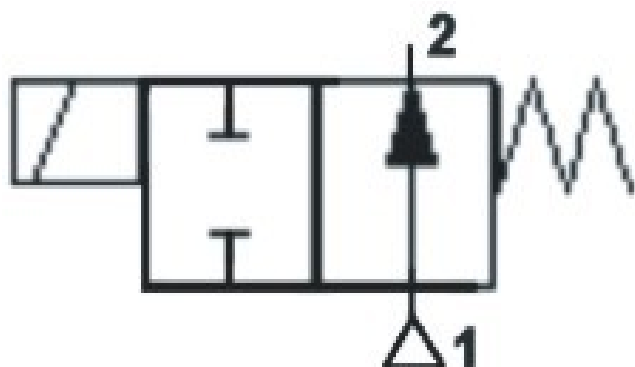

FOTO



DIMENSIONAL

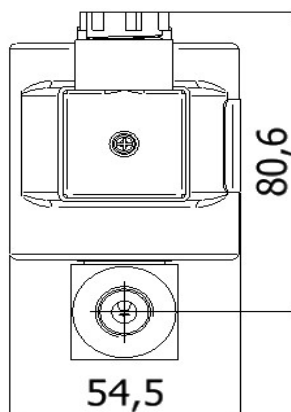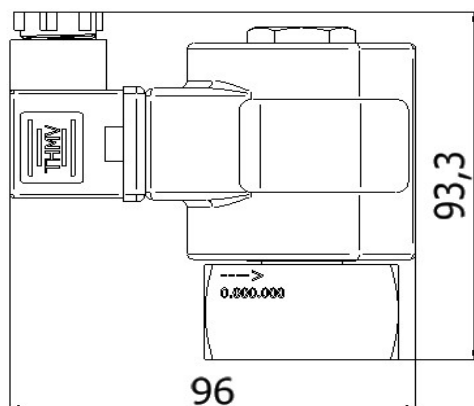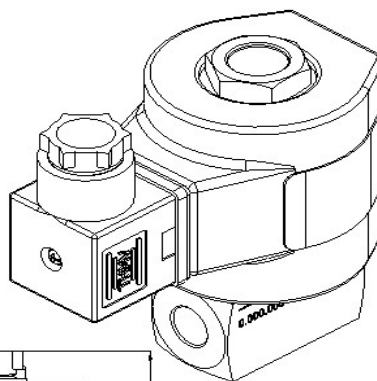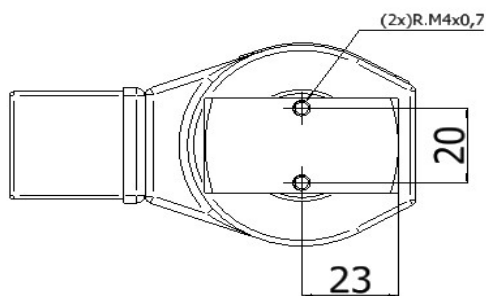

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 12/09/2026
VÁLVULA:	VS-05.041.13.27.07.040-32.13.44.48		CÓDIGO: 13278
BOBINA:	12674		REPARO: 14524
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Aberta / Fechada quando energizada.		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 2,0 mm - (Kv 0,12) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16). Embolo/Pólo/Assento Orifício - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedações - Teflon (PTFE) e Elastômero de Fluorcarbono (Viton)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 54,0 x Altura 58,0 x Comprimento 64,0 x Diam. do Nucleo: 16,7 Classe de Proteção: IP 65 Conector DIN 43650A C/ Diodo Retificador Mod. S2 - Vrrm 1000V x I(Av) 2.0A Encapsulamento: Poliamida 6 Tensão: 220/240 V 50/60 Hz Potência: 50 W Conector: Conexão elétrica DIN 43650A C/ Ponte de Diodo/ Varistor e Led Clas. proteção IP 65		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Fluído Hidráulico Densidade 0,871 g/cm³ e Viscosidade CSt 36,1 Temp.40°C, ar, oxigênio, água e Vapor a Temp. Máx.150°C. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 800		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			
PESO (KG)	0,88800		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.