


VÁLVULA: VS-52.090.30.01.15.055-19.04.23.44

CÓDIGO: 14529

BOBINA: 10634

REPARO: 12248


DIAGRAMA

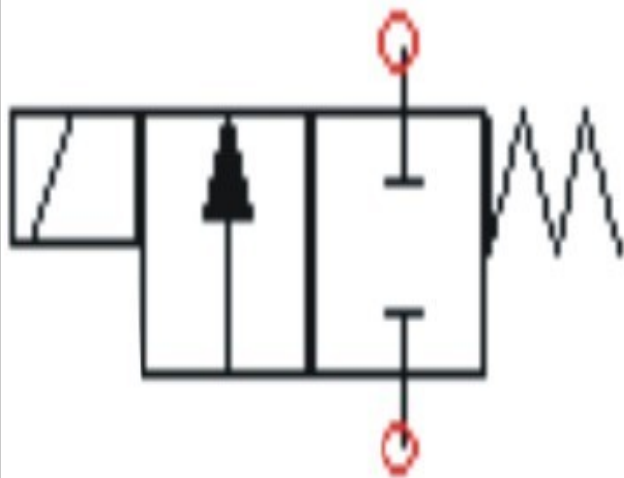

FOTO



DIMENSIONAL

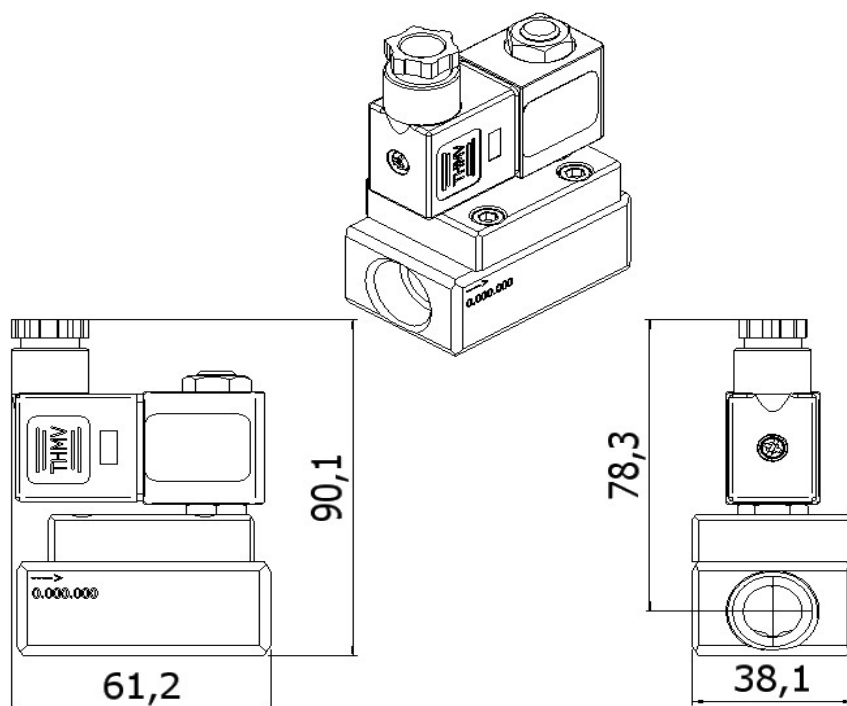

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMISSÃO: 10/09/2026
VÁLVULA:	VS-52.090.30.01.15.055-19.04.23.44		CÓDIGO: 14529
BOBINA:	10634		REPARO: 12248
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada Servo Operada		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 1/2" BSP (ISO 228/1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/2" BSP (ISO 228/1) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 12,0 mm - (Kv 2,62) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Alumínio (ASTM B211) - Anodizado.		
VEDAÇÃO	Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 22,2 x Altura 31,0 x Comprimento 29,5 x Diam. do Núcleo: 10,4 Classe de Proteção: IP65 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra) ou PPS Tensão: 24 V 50/60 Hz Potência: 9 W Conector: Conexão elétrica DIN 43650B led opcional		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos minerais, fluidos hidráulicos, GLP, GN, ar, e água. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 5 / Máx. 150		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			
PESO (KG)	0,27600		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.