


VÁLVULA: VS-22.052.22.11.83.117-13.11.82.44-E

CÓDIGO: 14665

BOBINA: 15088

REPARO: 19619





DIAGRAMA

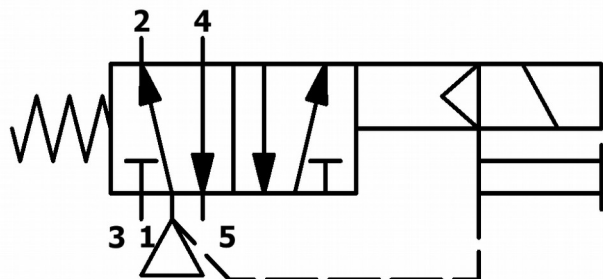

FOTO



DIMENSIONAL

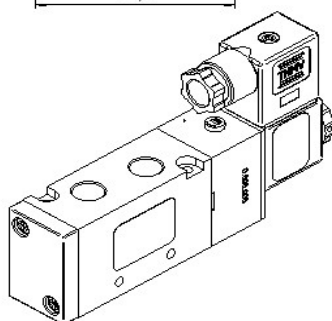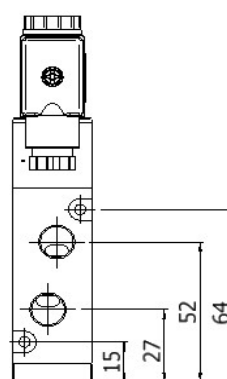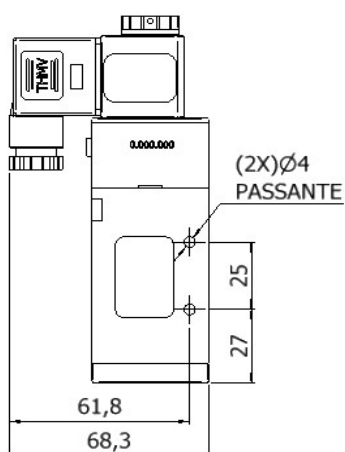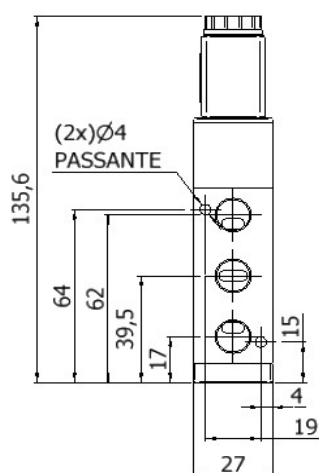

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMISSÃO: 10/09/2026
VÁLVULA:	VS-22.052.22.11.83.117-13.11.82.44-E		CÓDIGO: 14665
BOBINA:	15088		REPARO: 19619
OPERAÇÃO	5/2 Vias Simples Solenóide		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 1/4" BSP (ISO 228/1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/4" BSP (ISO 228/1) - Saída. Rosca Fêmea 1/4" BSP (ISO 228/1) - Escape.		
ORIFÍCIO	Ø 6,0 mm - (Kv 0,56) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Alumínio (ASTM B211) - Superfície Anodizada. Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação- Polímero N30000-7 (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 22,0 x Altura 31,0 x Comprimento 29,5 x Diam. do Núcleo: 9,2 Classe de Proteção: IP65 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra) ou PPS Tensão: 110/127 V 50/60 Hz Potência: Holding - 11,0VA Inrush - 18,7VA Conector: Conexão elétrica DIN 43650B led opcional		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Ar/Oxigênio* Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 21 / Máx. 114		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	VALVULA ESPECIAL POIS, POSSUI BOBINA SÉRIE 19 COM NÚCLEO DE 9,0mm. VALVULA ESPECIAL POIS, POTÊNCIA DE SAÍDA TENSÃO 110/127 VCA 6,0W E POTÊNCIA ESTABILIZADA 4,0W.		
PESO (KG)	0,19900		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.