

VÁLVULA: AT-01.000.00.01.49.016-19.05.18.19

CÓDIGO: 14885

BOBINA: 15324

REPARO:


DIAGRAMA



FOTO



DIMENSIONAL

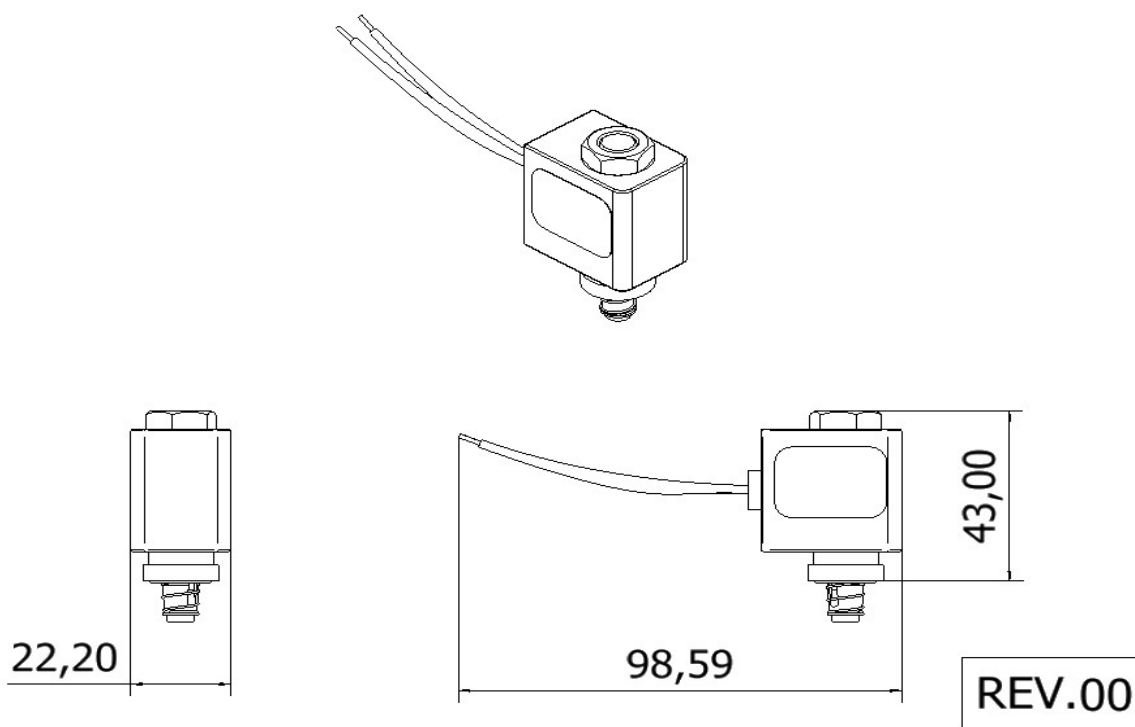

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 10/09/2026
VÁLVULA:	AT-01.000.00.01.49.016-19.05.18.19		CÓDIGO: 14885
BOBINA:	15324		REPARO:
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.		
CONEXÃO	NÃO APLICÁVEL		
ORIFÍCIO	NÃO APLICÁVEL		
MATERIAL	Corpo - Aço Inoxidável Redondo (AISI 303/304). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 22,2 x Altura 31,0 x Comprimento 29,5 x Diam. do Núcleo: 10,4 Classe de Proteção: IP65 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra) ou PPS Tensão: 24 Vcc Potência: 6 W Conector: Cabo Estanhado com 500 + -10 (mm).		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos minerais, fluidos hidráulicos, GLP, GN, ar, e água. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 50		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			
PESO (KG)	0,08600		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.