


VÁLVULA: B-55.13.40.45-E

CÓDIGO: 15079




DIAGRAMA

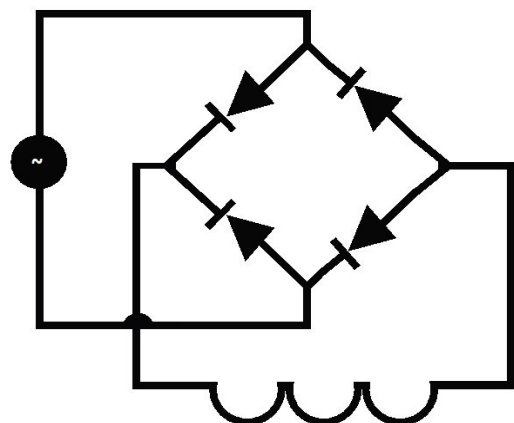

FOTO



DIMENSIONAL

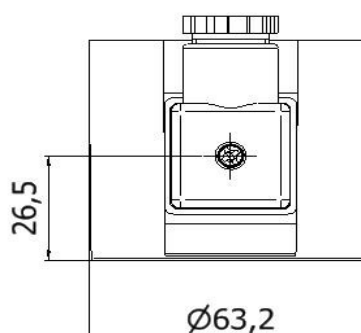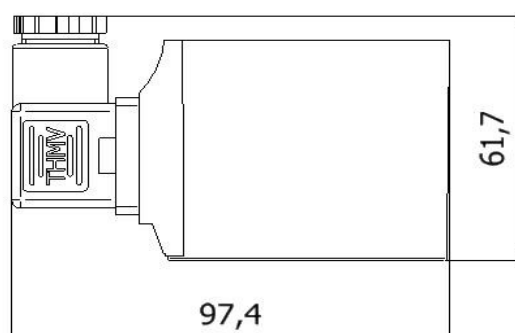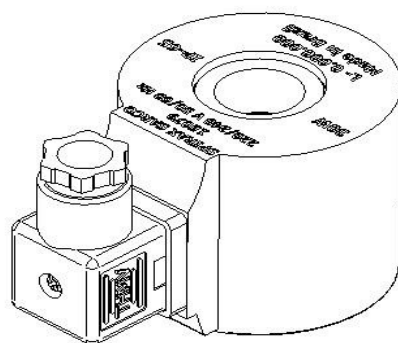

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMISSÃO: 09/09/2026
VÁLVULA:	B-55.13.40.45-E		CÓDIGO: 15079
FIO ESMALTADO	AWG 30 (Classe H)		
CARRETEL	Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta)		
ARMADURA	Aço SAE 1010/1020 - Pintura Zinco bicromatizado hexa camada 4 ~ 10 µm		
FITA DE PROTEÇÃO	Poliéster		
VOLTAGEM	220/240 V 50/60 Hz		
POTÊNCIA	30 W		
TIPO	Largura 47,0 x Altura 57,0 x Comprimento 57,0 x Diam. do Nucleo: 20,0 Classe de Proteção: IP 65 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta)		
CONECTOR	Conexão elétrica DIN 43650A		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	BOBINA ESPECIAL LINHA 2019 INJETADA PRODUTO EXCLUSIVO DO CLIENTE SPIRAX SARCO.		
PESO (KG)	0,371		
GARANTIA	18 Meses		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	Aplicação: Acionamento de Válvulas. Instalação e aterramento: Bobina sem polaridade com aterramento opcional conforme exigência da aplicação		

Email: atendimento@thermoval.com.br – **Site:** www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – **Fone:** +55 (16) 3951-9100 – **Fax:** +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – **Cravinhos – SP – Brasil**

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.