


VÁLVULA: VK-19.003.22.11.16.117-00.00.00.00

CÓDIGO: 15142

BOBINA:

REPARO:


DIAGRAMA

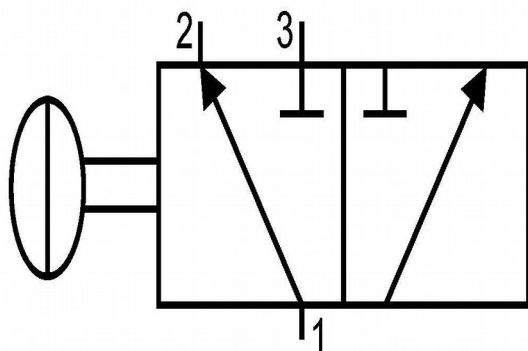

FOTO



DIMENSIONAL

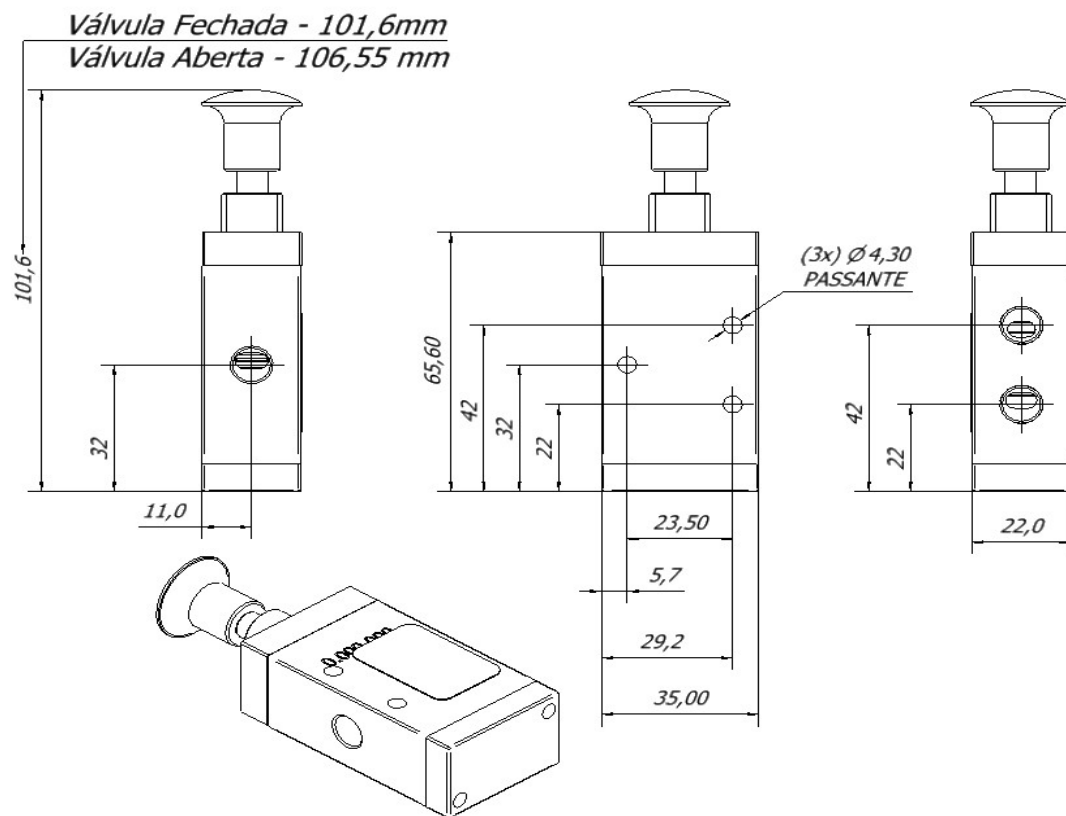

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 09/09/2026
VÁLVULA:	VK-19.003.22.11.16.117-00.00.00.00		CÓDIGO: 15142
BOBINA:			REPARO:
OPERAÇÃO	3/2 Vias Knobs		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 1/8" BSP (ISO 228/1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/8" BSP (ISO 228/1) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 6,0 mm - (Kv 0,56) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Alumínio (ASTM B211) - Superfície em Epóxi Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação- Polímero N30000-7 (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: NÃO APLICÁVEL Tensão: NÃO APLICÁVEL Potência: NÃO APLICÁVEL Conector: NÃO APLICÁVEL		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Ar/Oxigênio* Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 21 / Máx. 114		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			
PESO (KG)	0,10680		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.