


VÁLVULA: BS-90.398.14.00.00.144-50.28.44.74-E

CÓDIGO: 15193


BOBINA:

REPARO:




DIAGRAMA

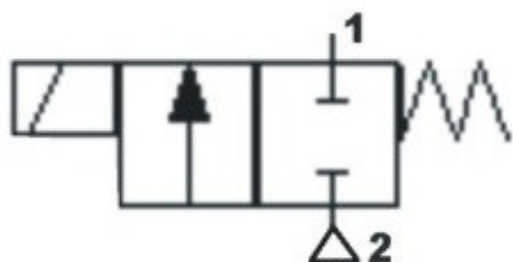

FOTO

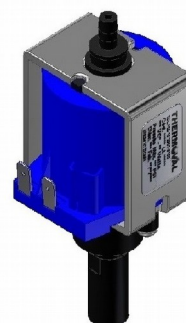

DIMENSIONAL

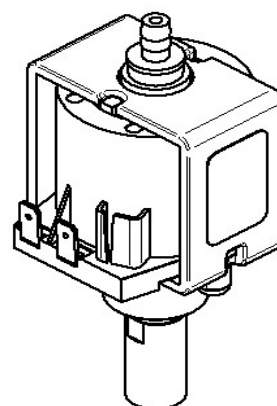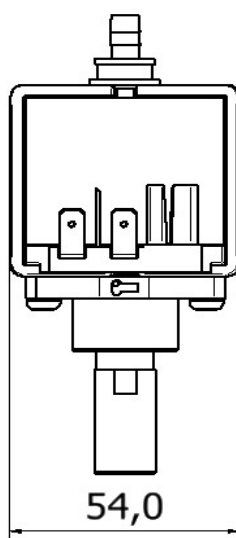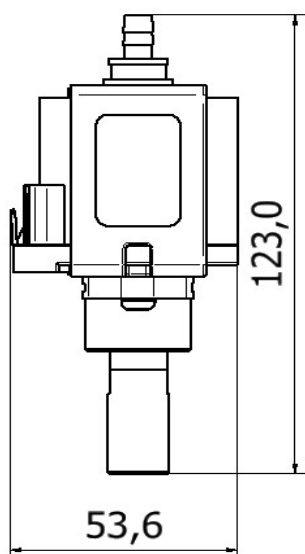

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMISSÃO: 11/09/2026
VÁLVULA:	BS-90.398.14.00.00.144-50.28.44.74-E		CÓDIGO: 15193
BOBINA:			REPARO:
OPERAÇÃO	Bomba Solenóide		
CONEXÃO	Espigão Ø 7,0 mm - Entrada.Rosca Fêmea 1/8" BSP (ISO 228/1) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 2,5 mm - (Kv 0,18) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	NÃO APLICÁVEL		
VEDAÇÃO	NÃO APLICÁVEL		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 47,0 x Altura 57,0 x Comprimento 57,0 x Diam. do Nucleo: 20,0 Classe de Proteção: IP65 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta) Tensão: 220/240 V 60 Hz Potência: 50 W Conector: Terminal c/ 2 Pinos Paralelos		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	NÃO APLICÁVEL		
PRESSÃO (PSI)	Vazão: 580+/-15% cc/min Pressão: 14 Bar ± 15%		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	INRUSH 61W AND HOLDING 50W -ETIQUETA 50W.		
PESO (KG)	0,12890		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.