


VÁLVULA: BS-90.397.00.00.00.143-00.11.35.74-E

CÓDIGO: 18455


BOBINA:

REPARO:


DIAGRAMA

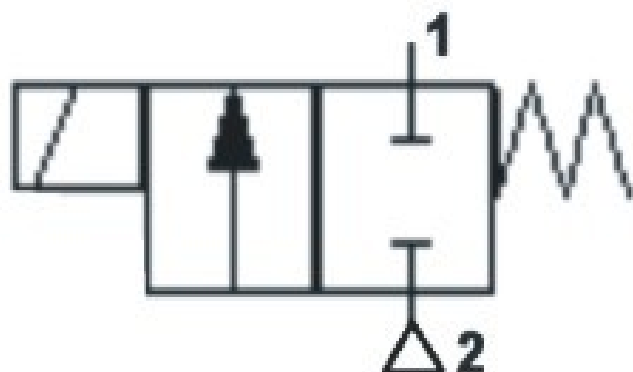

FOTO

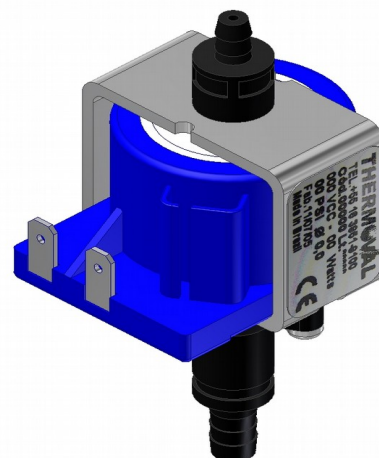

DIMENSIONAL

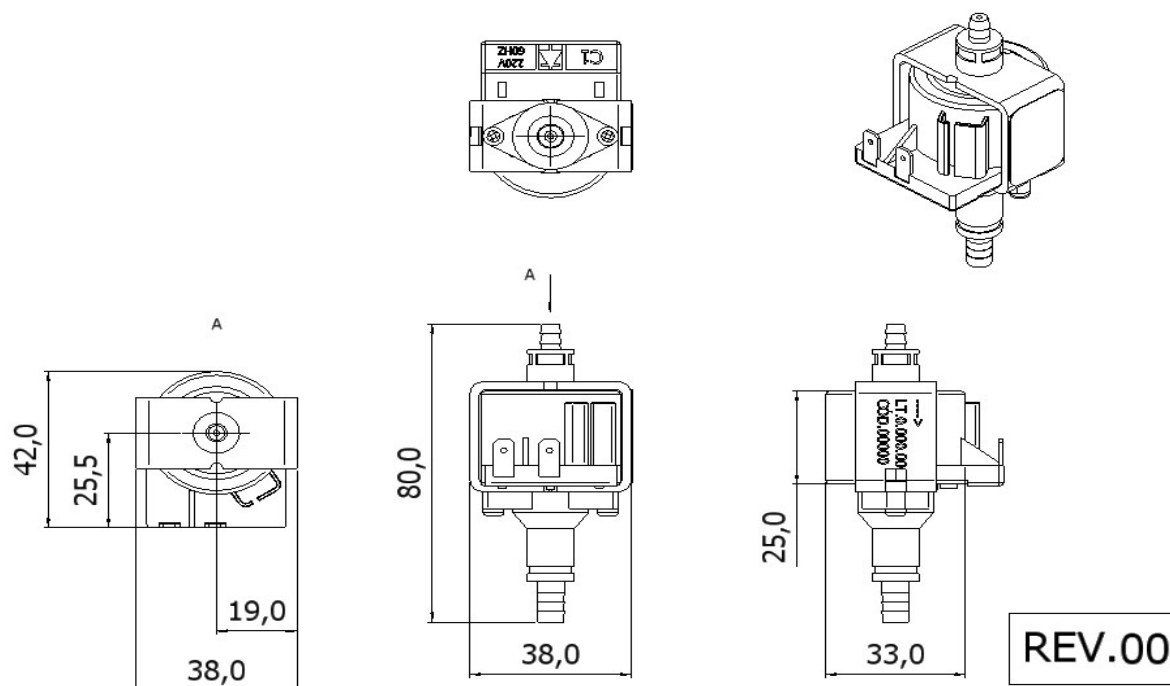

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 10/09/2026
VÁLVULA:	BS-90.397.00.00.00.143-00.11.35.74-E		CÓDIGO: 18455
BOBINA:			REPARO:
OPERAÇÃO	Bomba Solenóide		
CONEXÃO	Espigão Ø 5,0 mm - Entrada. Espigão Ø 6,5 mm - Saída.		
ORIFÍCIO	NÃO APLICÁVEL		
MATERIAL	NÃO APLICÁVEL		
VEDAÇÃO	NÃO APLICÁVEL		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: NÃO APLICÁVEL Tensão: 110/127 V 50/60 Hz Potência: 20 W Conector: Terminal c/ 2 Pinos Paralelos		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	NÃO APLICÁVEL		
PRESSÃO (PSI)	Vazão: 110 - 140 cc/min Pressão: 2.5 Bar - 4.5 Bar		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	PRODUTO ESPECIAL: BOMBA SOLENÓIDE L.2007. TENSÃO 110/127 V, 60 Hz, 20 W. INRUSH 20W AND HOLDING 11,5W - ETIQUETA 11,5W.		
PESO (KG)	0,12890		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.