

VÁLVULA: FT-57.451.00.11.04.027-00.00.00.00-E

CÓDIGO: 20363

BOBINA:

REPARO:

DIAGRAMA

NÃO APLICÁVEL PARA ESSE PRODUTO


NOT APPLICABLE TO THIS PRODUCT

NO APLICABLE A ESTE PRODUCTO

FOTO



DIMENSIONAL

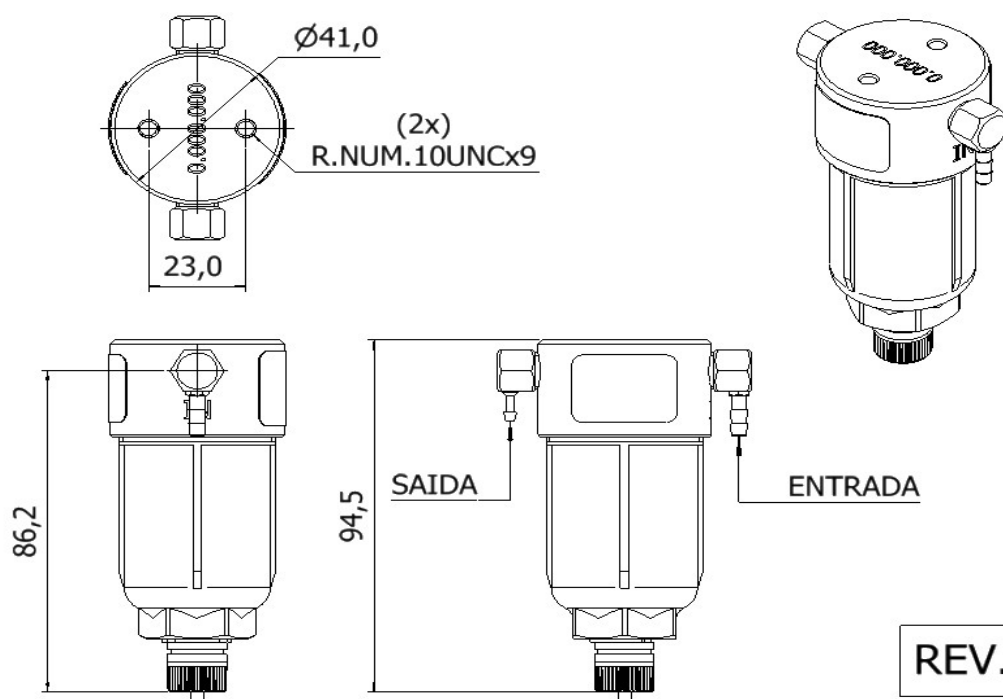

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 16/07/2026
VÁLVULA:	FT-57.451.00.11.04.027-00.00.00.00-E		CÓDIGO: 20363
BOBINA:			REPARO:
OPERAÇÃO	Filtro de Ar - Dreno Semi AutomaticoFiltragem: 30 a 50 Microns MCapacidade Copo: 4 clVazão Maxima: 300 L/Min		
CONEXÃO	Espigão Ø 4,0 mm - Entrada. Espigão Ø 3,0 mm - Saída.		
ORIFÍCIO	NÃO APLICÁVEL		
MATERIAL	Especificações dos materiais conforme características especiais.		
VEDAÇÃO	Vedação- Polimero N30000-7 (Nitrilico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: NÃO APLICÁVEL Tensão: NÃO APLICÁVEL Potência: NÃO APLICÁVEL Conector: NÃO APLICÁVEL		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Ar/Oxigênio* Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 150		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	Fluido: Ar Comprimido Pressão: 12 Bar a 50°C Vazão Maxima: 300 L/Min Capacidade Copo: 4 cl Filtragem: 30 a 50 Microns M Dreno: Semi - Automatico		
PESO (KG)	0,01740		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.