

VÁLVULA: AT-01.000.00.00.00.000-28.13.58.68-E

CÓDIGO: 21618

BOBINA: 12015

REPARO:

DIAGRAMA

NÃO APLICÁVEL PARA ESSE PRODUTO


NOT APPLICABLE TO THIS PRODUCT

NO APLICABLE A ESTE PRODUCTO

FOTO



DIMENSIONAL

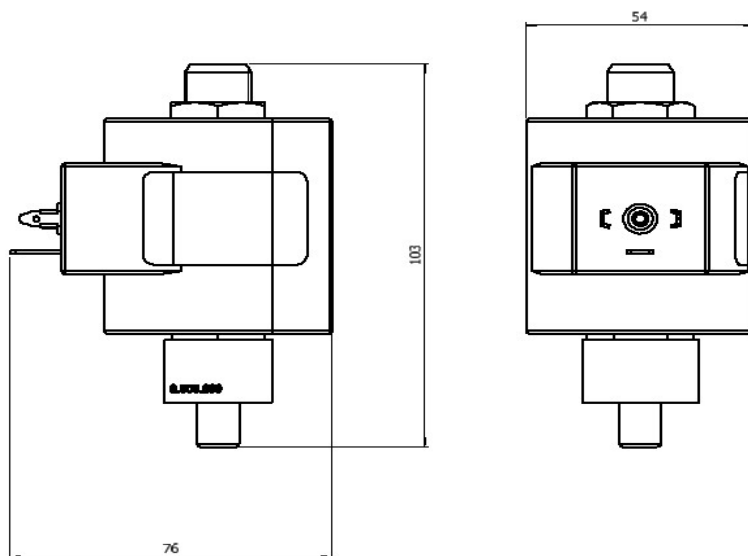

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 10/09/2026
VÁLVULA:	AT-01.000.00.00.00.000-28.13.58.68-E		CÓDIGO: 21618
BOBINA:	12015		REPARO:
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.		
CONEXÃO	NÃO APLICÁVEL		
ORIFÍCIO	NÃO APLICÁVEL		
MATERIAL	NÃO APLICÁVEL		
VEDAÇÃO	NÃO APLICÁVEL		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 54,0 x Altura 58,0 x Comprimento 64,0 x Diam. do Nucleo: 16,7 Classe de Proteção: IP65. Encapsulamento: Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta) Tensão: 220/240 V 50/60 Hz Potência: 200 W Conector: Conexão elétrica DIN 43650A S/Conector		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	NÃO APLICÁVEL		
PRESSÃO (PSI)	NÃO APLICÁVEL		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	O ATUADOR É DE USO INTERMITENTE 30 SEG. ENERGIZADO E 20 MIN. DESENERGIZADO, CASO FOR UTILIZADO EM PULSO PODE FICAR 3 SEG. ENERGIZADO E 10 SEG. DESENERGIZADO.		
PESO (KG)	0,68700		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.