


VÁLVULA: FT-82.003.00.11.04.027-00.00.00.00-E

CÓDIGO: 21829

BOBINA:

REPARO:




DIAGRAMA

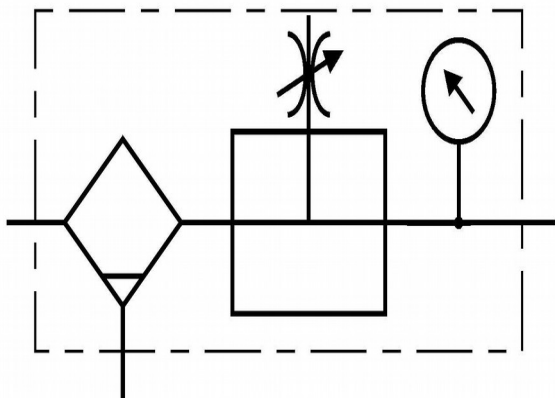

FOTO



DIMENSIONAL

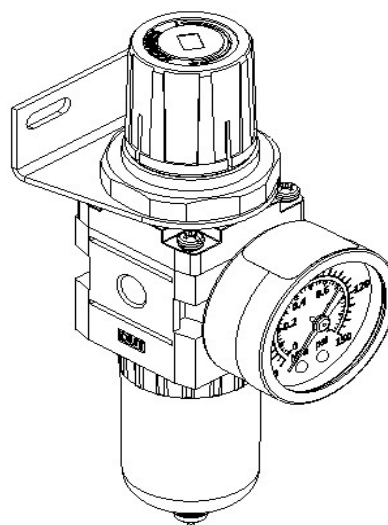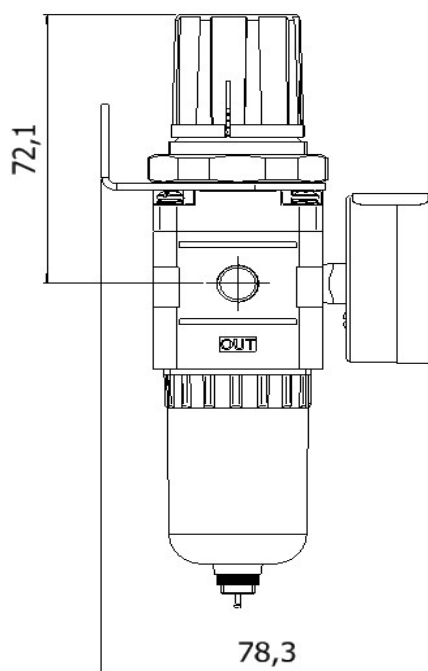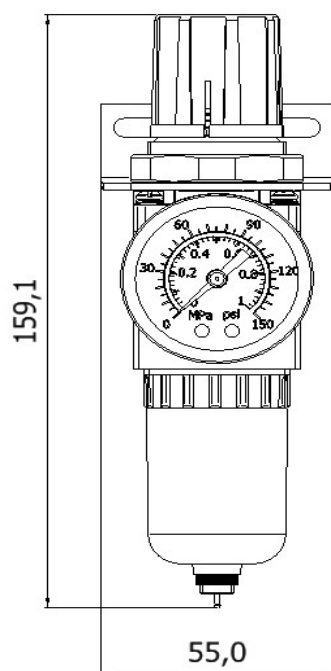

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 18/07/2026
VÁLVULA:	FT-82.003.00.11.04.027-00.00.00.00-E		CÓDIGO: 21829
BOBINA:			REPARO:
OPERAÇÃO	Filtro de Ar		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 1/8" BSP (ISO 228/1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/8" BSP (ISO 228/1) - Saída.		
ORIFÍCIO	NÃO APLICÁVEL		
MATERIAL	Especificações dos materiais conforme características especiais.		
VEDAÇÃO	Vedação- Polímero N30000-7 (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: NÃO APLICÁVEL Tensão: NÃO APLICÁVEL Potência: NÃO APLICÁVEL Conector: NÃO APLICÁVEL		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Ar/Oxigênio* Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 150		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	Corpo fabricado em Zamac e copo fabricado em policarbonato Temperatura de trabalho a 60°C Vazão: 150 L/min Capacidade do Copo: 3,6 cl Filtragem: 5µm Dreno: Manual		
PESO (KG)	0,29000		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.