


VÁLVULA: B-19.01.23.03

CÓDIGO: 23290




DIAGRAMA



FOTO

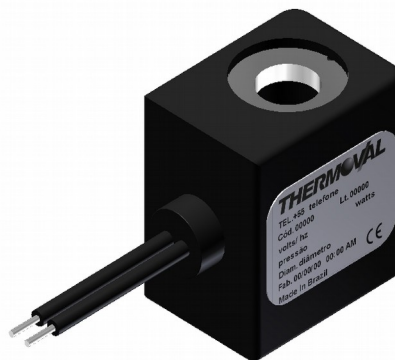

DIMENSIONAL

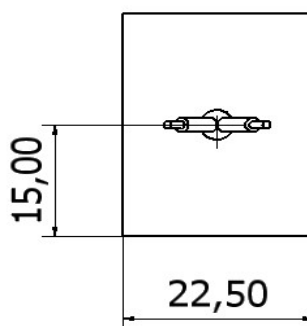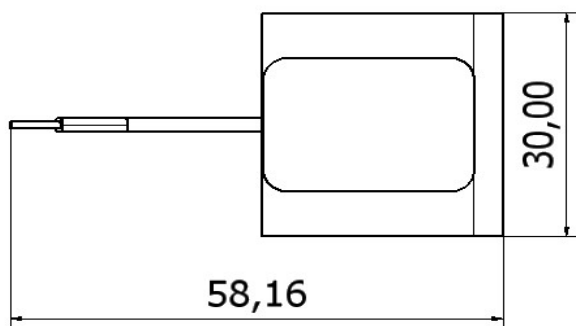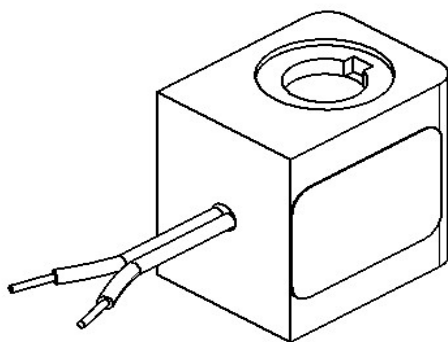

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 20/08/2026
VÁLVULA:	B-19.01.23.03		CÓDIGO: 23290
FIO ESMALTADO	AWG 31 (Classe H)		
CARRETEL	Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta)		
ARMADURA	Aço SAE 1010/1020 - Pintura Zinco branco trivalente com selante camda 8 ~ 15 µm		
FITA DE PROTEÇÃO	Poliéster		
VOLTAGEM	12 Vcc		
POTÊNCIA	9 W		
TIPO	Largura 22,2 x Altura 31,0 x Comprimento 29,5 x Diam. do Nucleo: 10,4 Classe de Proteção: IP65 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra) ou PPS		
CONECTOR	Cabo Estanhado com 120 + -10 (mm).		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			
PESO (KG)	0,075		
GARANTIA	18 Meses		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	Aplicação: Acionamento de Válvulas. Instalação e aterramento: Bobina sem polaridade com aterramento opcional conforme exigência da aplicação		

Email: atendimento@thermoval.com.br – **Site:** www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – **Fone:** +55 (16) 3951-9100 – **Fax:** +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – **Cravinhos – SP – Brasil**

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.