


VÁLVULA: VS-52.292.80.11.18.123-90.05.35.06-EX

CÓDIGO: 23722


BOBINA: 22449

REPARO: 21787


DIAGRAMA

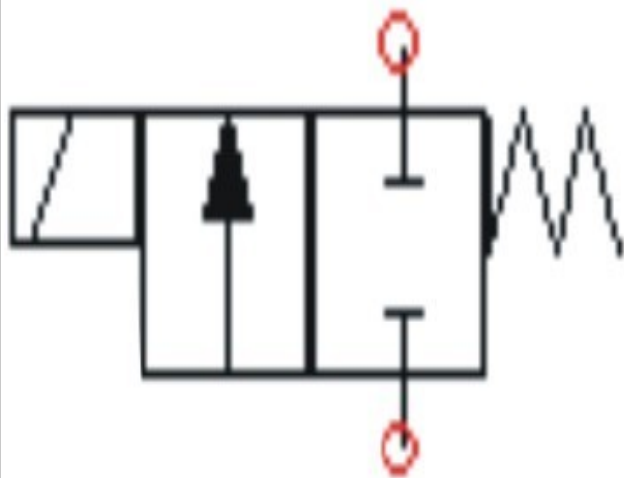

FOTO

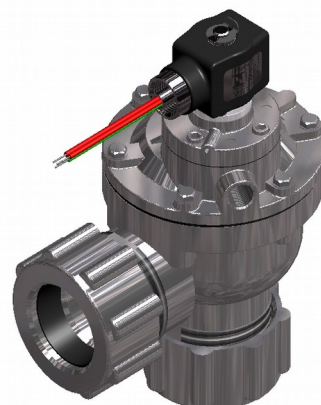

DIMENSIONAL

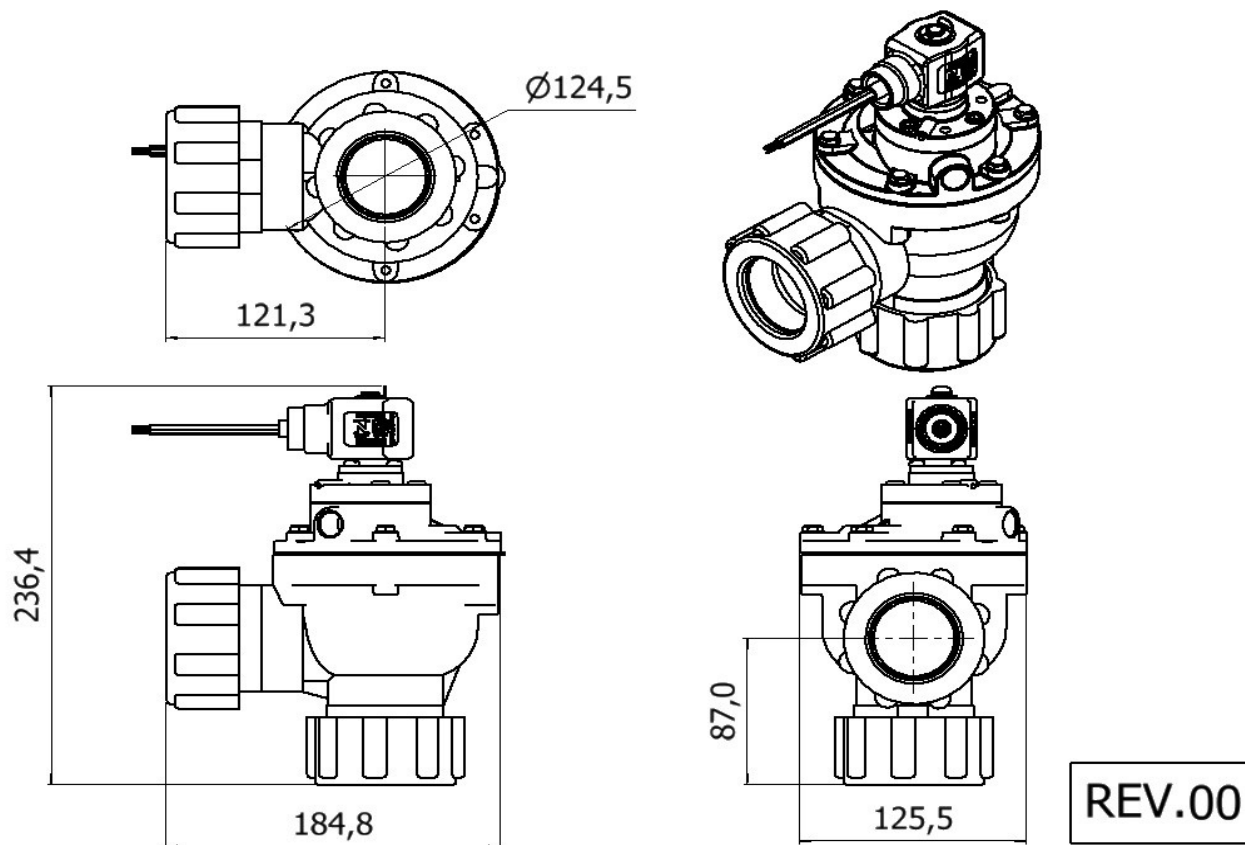

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 04/09/2026
VÁLVULA:	VS-52.292.80.11.18.123-90.05.35.06-EX		CÓDIGO: 23722
BOBINA:	22449		REPARO: 21787
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada Servo Operada		
CONEXÃO	Conexão de compressão para Tubo Ø 50 mm sem rosca - Entrada. Conexão de compressão para Tubo Ø 50 mm sem rosca - Saída Ang.90°.		
ORIFÍCIO	Ø 45,0 mm - (Kv 32,8) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Alumínio (ASTM B211). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação- Polímero N30000-7 (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Dimensões (mm): Diâmetro do núcleo: 12; larg.: 38,5; comp.: 65,5; alt.: 36,0 Conexão Elétrica: 1/2" NPT (Femea) - Classe de proteção: IP 66 Encapsulamento em PPS com 40% de fibra de vidro Tensão: 24 Vcc Potência: 20 W Conector: Cabo Estanhado com 150 + -10 (mm).		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Ar/Oxigênio* Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 7 / Máx. 125		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	CERTIFICAÇÃO: Ex mb IIC T4 Gb IP66 Ex mb IIIC T131°C Db Conector: Cabo triplo individual com 150 mm Nota: A Certificação de Atmosfera Explosiva é válida apenas para o Brasil REPARO PARA A CONEXÃO POR COMPRESSÃO CÓD.28721		
PESO (KG)	2,25000		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.