


VÁLVULA: VS-01.289.15.29.01.050-40.15.64.45-E

CÓDIGO: 23980

BOBINA: 12563

REPARO: 23981





DIAGRAMA

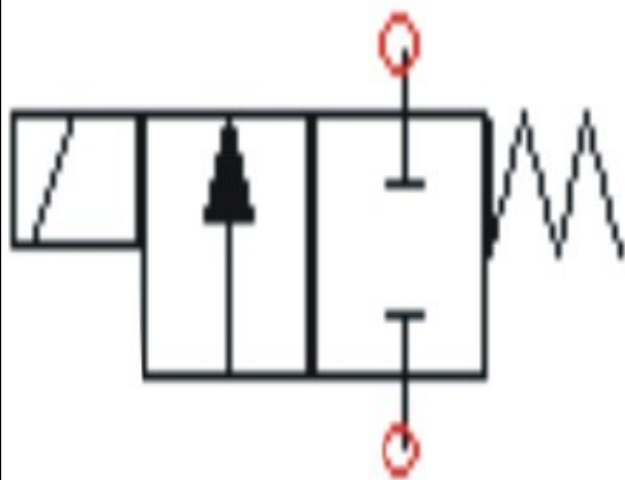

FOTO



DIMENSIONAL

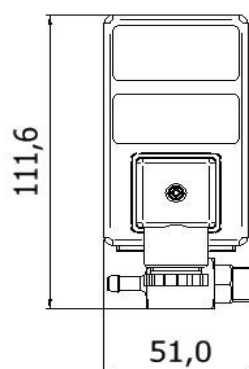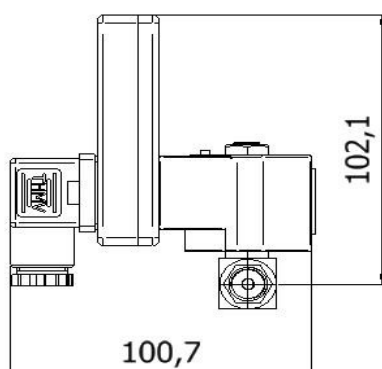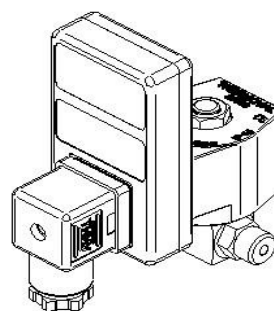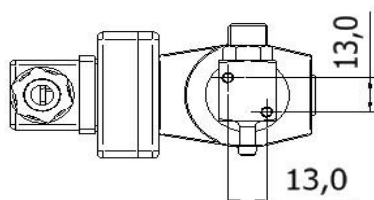

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 20/08/2026
VÁLVULA:	VS-01.289.15.29.01.050-40.15.64.45-E		CÓDIGO: 23980
BOBINA:	12563		REPARO: 23981
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.		
CONEXÃO	Rosca Macho 1/4" BSP (ISO 228/1) - Entrada.Espigão Ø 6,5 mm - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 3,0 mm - (Kv 0,23) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 40,0 x Altura 36,5 x Comprimento 51,0 x Diam. do Nucleo: 11,5 Classe de Proteção: IP65 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta) Tensão: 110/220 V 50/60 Hz Potência: 20 / 50 W Conector: Conexão elétrica DIN 43650A		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Ar, GLP, Água* Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 150/350		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	TIMER DIGITAL ON: 1 SEG ~ 99H 59Min 59 Seg OFF: 1 SEG ~ 99H 59Min 59 Seg 127 V 50/60 Hz PRESSÃO DE TRABALHO 0 A 150 PSI. 220 V 50/60 Hz PRESSÃO DE TRABALHO 0 A 350 PSI. ATENÇÃO: TENSÃO 220 V USO INTERMITENTE 1 MIN. ENERGIZADA E 2 MIN. DESENERGIZADA.		
PESO (KG)	0,35210		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.