


VÁLVULA: VS-42.489.22.11.17.027-00.00.00.00

CÓDIGO: 24186

BOBINA:

REPARO:


DIAGRAMA

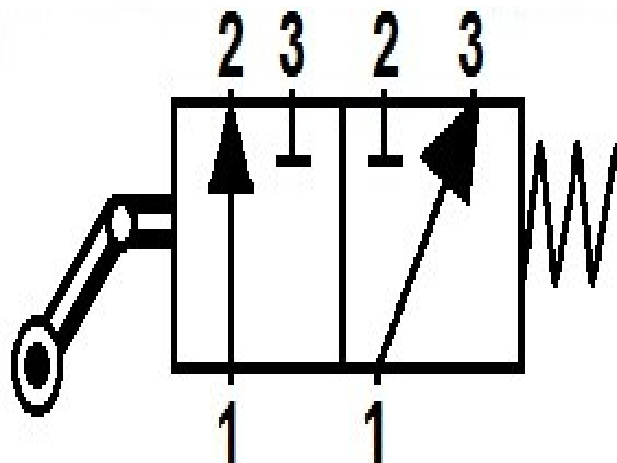

FOTO



DIMENSIONAL

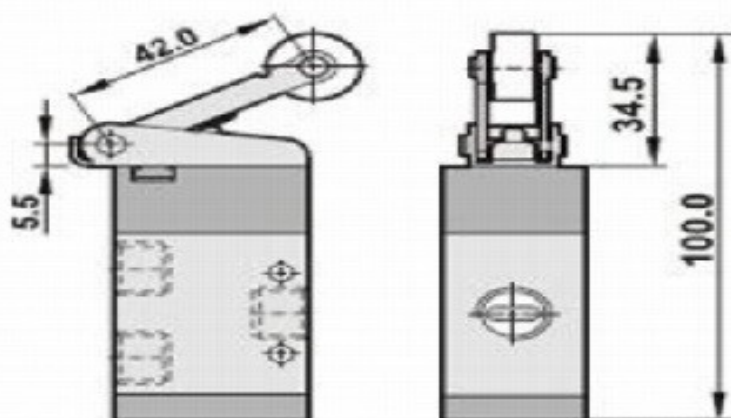

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMISSÃO: 17/07/2026
VÁLVULA:	VS-42.489.22.11.17.027-00.00.00.00		CÓDIGO: 24186
BOBINA:			REPARO:
OPERAÇÃO	3/2 Vias Rolete		
CONEXÃO	Rosca Fêmea M12x1,5 (ISO 724/ 965.1) - Entrada. Rosca Fêmea M12x1,5 (ISO 724/ 965.1) - Saida. Rosca Fêmea M12x1,5 (ISO 724/ 965.1) - Escape.		
ORIFÍCIO	Ø 6,0 mm - (Kv 0,56) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Alumínio (ASTM B211).		
VEDAÇÃO	Vedação- Polímero N30000-7 (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: NÃO APLICÁVEL Tensão: NÃO APLICÁVEL Potência: NÃO APLICÁVEL Conector: NÃO APLICÁVEL		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Ar/Oxigênio* Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 150		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	Temperatura de Operação - 5 ~ 60°C (40 ~ 140°F)		
PESO (KG)	0,00000		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.