

VÁLVULA: B-91.05.06.06-EX

CÓDIGO: 26569


DIAGRAMA



FOTO



DIMENSIONAL

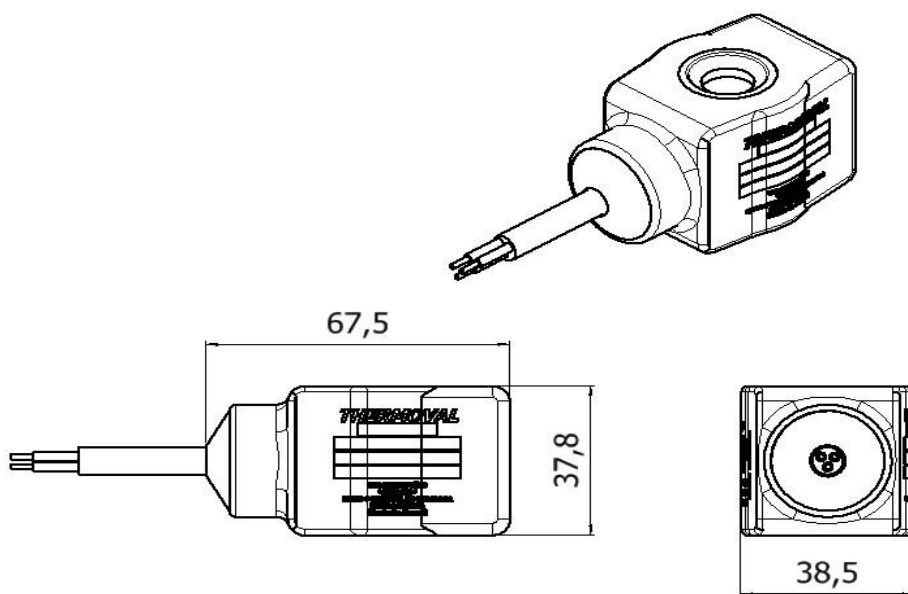

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 04/09/2026
VÁLVULA:	B-91.05.06.06-EX		CÓDIGO: 26569
FIO ESMALTADO	AWG 35 (Classe H)		
CARRETEL	PPS (POLISSULFETO DE FENILENO) com 40% de fibra de vidro		
ARMADURA	Aço SAE 1008/1020 - Pintura eletrostática preto semi fosco camada de 45 ~ 60 µm		
FITA DE PROTEÇÃO	Poliamida Classe 180° C		
VOLTAGEM	24 Vcc		
POTÊNCIA	1 W		
TIPO	Dimensões (mm): diâmetro do núcleo: 12; largura: 38,5; comprimento: 65,5; altura: 36,0 Classe de proteção: IP 66. Encapsulamento em PPS (POLISSULFETO DE FENILENO) com 40% de fibra de vidro		
CONECTOR	Cabo Estanhado com 150 + -10 (mm).		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	CERTIFICAÇÃO: Ex mb IIC T4 Gb IP66 Ex mb IIIC T131°C Db Conector: Cabo triplo individual com 150 mm Nota: A Certificação de Atmosfera Explosiva é valida apenas para o Brasil		
PESO (KG)	0,159		
GARANTIA	18 Meses		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	Aplicação: Acionamento de Válvulas. Instalação e aterramento: Bobina sem polaridade com aterramento opcional conforme exigência da aplicação		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.