


VÁLVULA: FT-090.34.36.04.027

CÓDIGO: 28004





DIAGRAMA

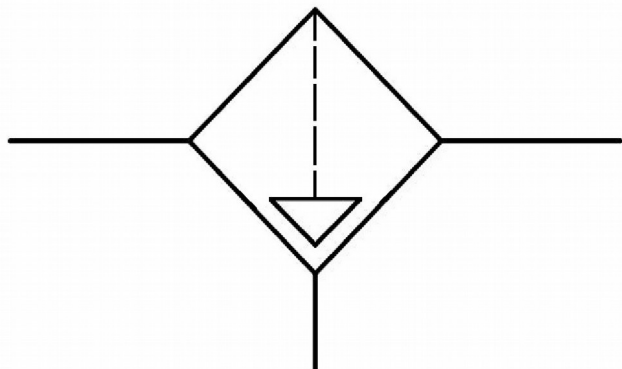

FOTO



DIMENSIONAL

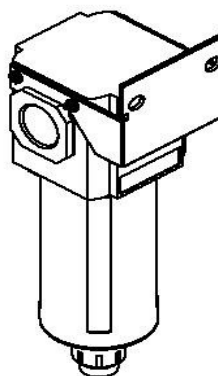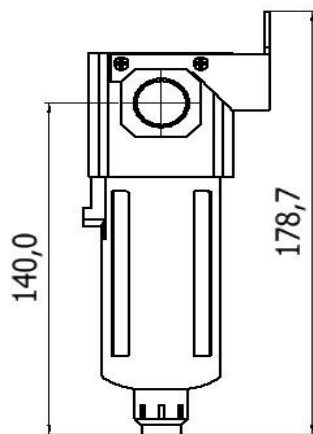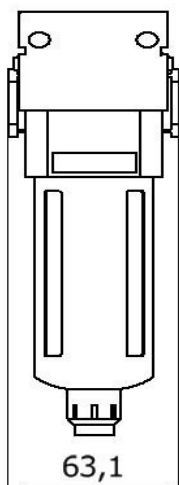

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 01/09/2026
VÁLVULA:	FT-090.34.36.04.027		CÓDIGO: 28004
CONEXAO	Rosca Fêmea 1/2" BSP (ISO 228/1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/2" BSP (ISO 228/1) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 19,0 mm - (Kv 6,56) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Especificações dos materiais conforme características especiais.		
VEDAÇÃO	Vedação - Elastômero NBR-N3235-80B		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Ar* Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 150		
CARACTERÍSTICAS ESPÉCIAIS	Material do copo = GRILAMID (POLICARBONATO) Material do corpo = ALUMÍNIO Elemento filtrante = 5 µm DRENO SEMI-AUTOMÁTICO Temperatura de operação = 5 ~ 60 °C Fluxo Máximo = 5000 l/min		
PESO (KG)	0,393		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.