


VÁLVULA: VS-18.042.22.11.36.218-90.05.06.06-EX

CÓDIGO: 28089


BOBINA: 26566

REPARO: 27432





DIAGRAMA

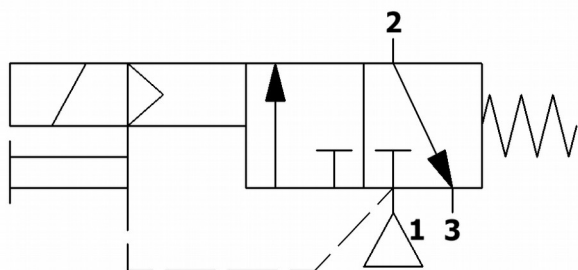

FOTO

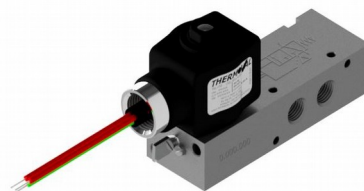

DIMENSIONAL

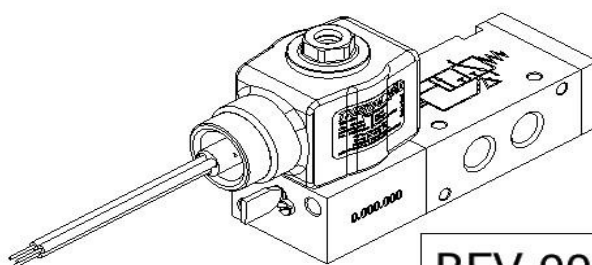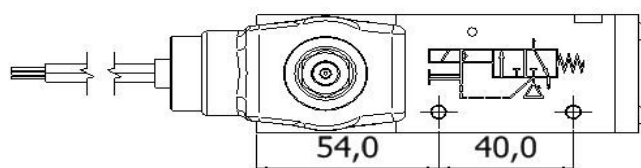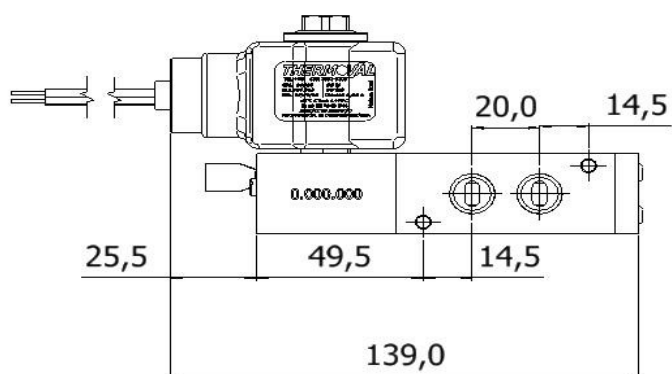

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMISSÃO: 26/07/2026
VÁLVULA:	VS-18.042.22.11.36.218-90.05.06.06-EX		CÓDIGO: 28089
BOBINA:	26566		REPARO: 27432
OPERAÇÃO	3/2 Vias N.F. Simples Solenóide		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Saída. Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Escape.		
ORIFÍCIO	Ø 6,0 mm - (Kv 0,56) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo/Tampa - Aço Inoxidável (AISI 316). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação- Polímero N30000-7 (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Dimensões (mm): Diâmetro do núcleo: 12; larg.: 38,5; comp.: 65,5; alt.: 36,0 Conexão Elétrica: 1/2" NPT (Fêmea) - Classe de proteção: IP 66 Encapsulamento em PPS com 40% de fibra de vidro Tensão: 24 Vcc Potência: 1 W Conector: Cabo Estanhado com 150 + -10 (mm).		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Ar/Oxigênio* Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 43 / Máx. 145		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	CERTIFICAÇÃO: Ex mb IIC T4 Gb IP66 Ex mb IIIC T131°C Db Conector: Cabo triplo individual com 150 mm Nota: A Certificação de Atmosfera Explosiva é válida apenas para o Brasil.		
PESO (KG)	0,55600		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.