

VÁLVULA: VS-01.340.70.32.14.015-85.46.35.06-E-EX

CÓDIGO: 29503

BOBINA: 22431

REPARO:


DIAGRAMA



FOTO



DIMENSIONAL

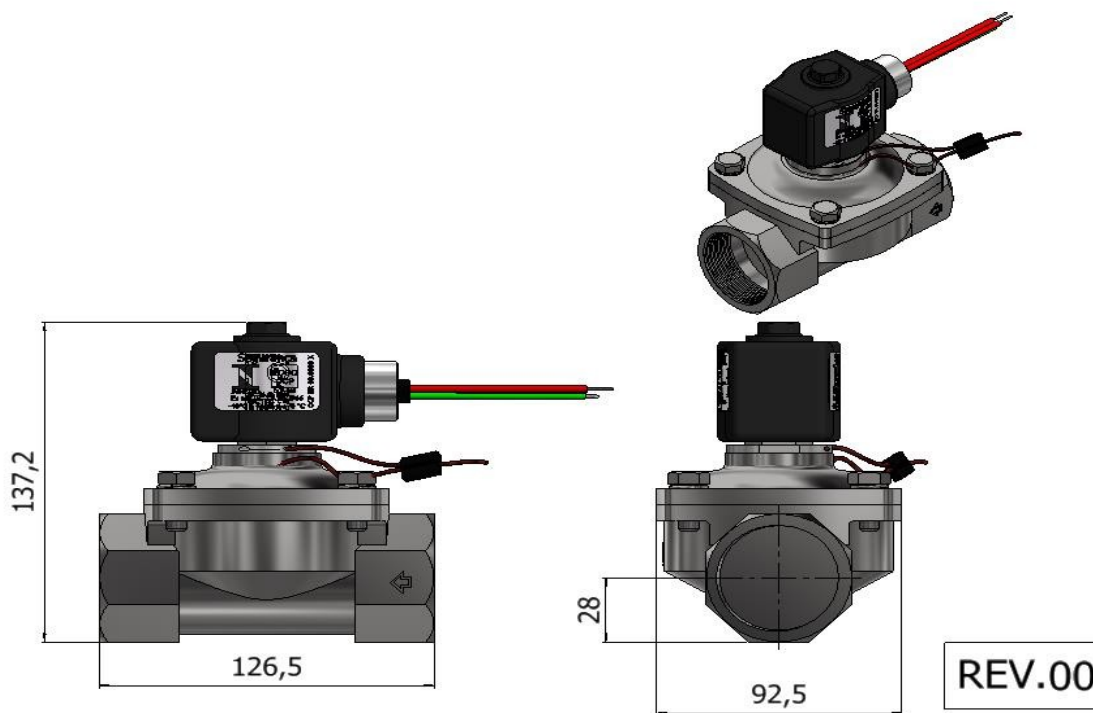

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 25/07/2026
VÁLVULA:	VS-01.340.70.32.14.015-85.46.35.06-E-EX		CÓDIGO: 29503
BOBINA:	22431		REPARO:
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 1.1/2" NPT (ANSI B2.1) - Entrada. Rosca Fêmea 1.1/2" NPT (ANSI B2.1) - Saída .		
ORIFÍCIO	Ø 40,0 mm - (Kv 36,1) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Aço Inoxidável (AISI 316). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Elastômero de Fluorcarbono (Viton)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Dimensões (mm): Diâmetro do Núcleo: 16,8; larg.: 46,0; Comp.: 80,0; Alt.: 41,0 Conexão Elétrica: 1/2" NPT (Femea) - Classe de proteção: IP 66 Encapsulamento em PPS com 40% de fibra de vidro Tensão: 110/127 Vca 60 Hz Potência: 20 W Conector: Cabo Estanhado com 150 + -10 (mm).		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Água, Ar, Gases Inertes e (Óleo Leve @ 300 SSU com Press.Máx.100 PSI) - Máx.Temp. 82 °C. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 45		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	CERTIFICAÇÃO: Ex mb IIC T4 Gb IP66 Ex mb IIIC T131°C Db Conector: Cabo triplo individual com 150 mm Nota: A Certificação de Atmosfera Explosiva é valida apenas para o Brasil Uso intermitente: 2 Min. ligada e 20 Min. desligada.		
PESO (KG)	1,76000		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.