


VÁLVULA: B-85.46.35.50-EX

CÓDIGO: 29894


DIAGRAMA



FOTO

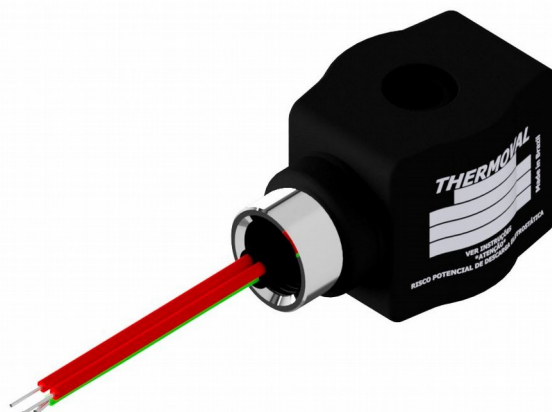

DIMENSIONAL

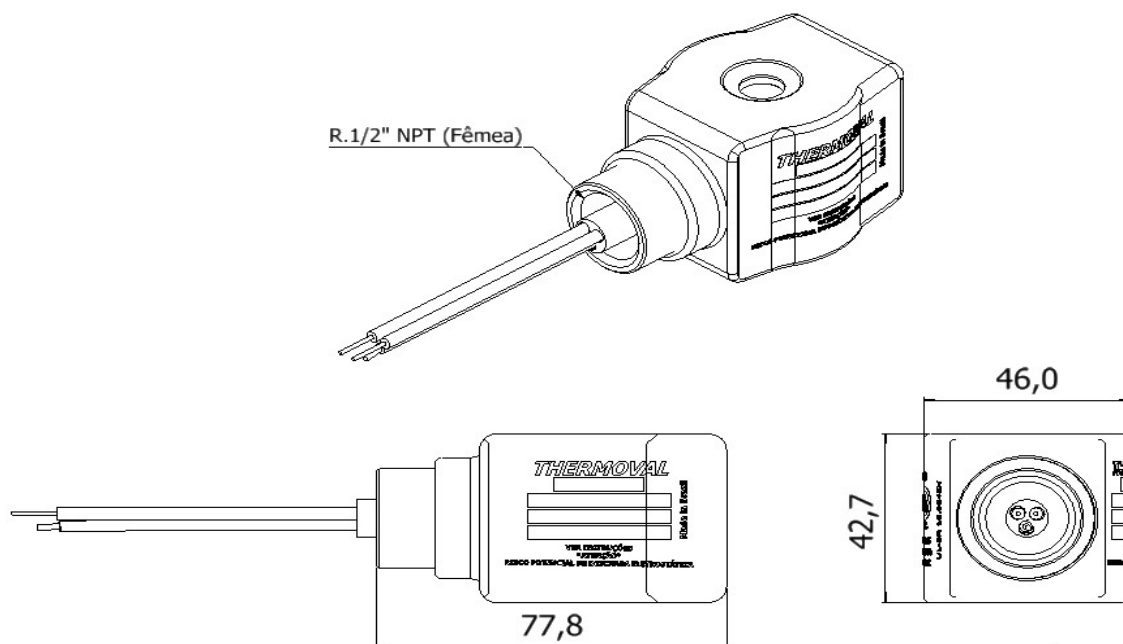

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 10/09/2026
VÁLVULA:	B-85.46.35.50-EX		CÓDIGO: 29894
FIO ESMALTADO	AWG 29 (Classe H)		
CARRETEL	PPS (POLISSULFETO DE FENILENO) com 40% de fibra de vidro		
ARMADURA	Aço SAE 1008/1020 - Pintura eletrostática preto semi fosco camada de 45 ~ 60 µm		
FITA DE PROTEÇÃO	Poliamida Classe 180° C		
VOLTAGEM	110/127 Vca 60 Hz		
POTÊNCIA	20 W		
TIPO	Dimensões (mm): Diâmetro do Núcleo: 16,8; larg.: 46,0; Comp.: 80,0; Alt.: 41,0 Conexão Elétrica: 1/2" NPT (Femea) - Classe de proteção: IP 66 Encapsulamento em PPS com 40% de fibra de vidro		
CONECTOR	Especificações elétricas conforme características especiais.		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	CERTIFICAÇÃO: Ex mb IIC T4 Gb IP66 Ex mb IIIC T131°C Db Conector: Cabo triplo individual com 500 mm Nota: A Certificação de Atmosfera Explosiva é válida apenas para o Brasil		
PESO (KG)	0,322		
GARANTIA	18 Meses		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	Aplicação: Acionamento de Válvulas. Instalação e aterramento: Bobina sem polaridade com aterramento opcional conforme exigência da aplicação		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.